



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

Vlaams-Brabant
0161634745

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3000 Leuven
Dekenstraat 46
EIGENAAR: Kruif
Adres: Dekenstraat 46, 3000 Leuven
OPDRACHTGEVER: Electric Paul Letent
Adres: Belserweg 10, Heverlee
INSTALLATEUR: rcin
Adres: _____
BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Electricabel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/06/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ABAB art. 262~~) (~~T.B. art. 231~~) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~: Type der lokalen: H.H.I.

Begin werken: Fundering vóór-~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-~~na~~ 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 220/380 V 1f Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40Amp-ADS

Type van de aardelectrode: ~~tus~~ - baren - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 28,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: Elektrische laagspanningsinstallatie in bestaand woning. Detail zie eendraadschema en situatiediagram.


Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/06/2025 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER: me Jussens
nr. + naam + handtekening

De directeur,

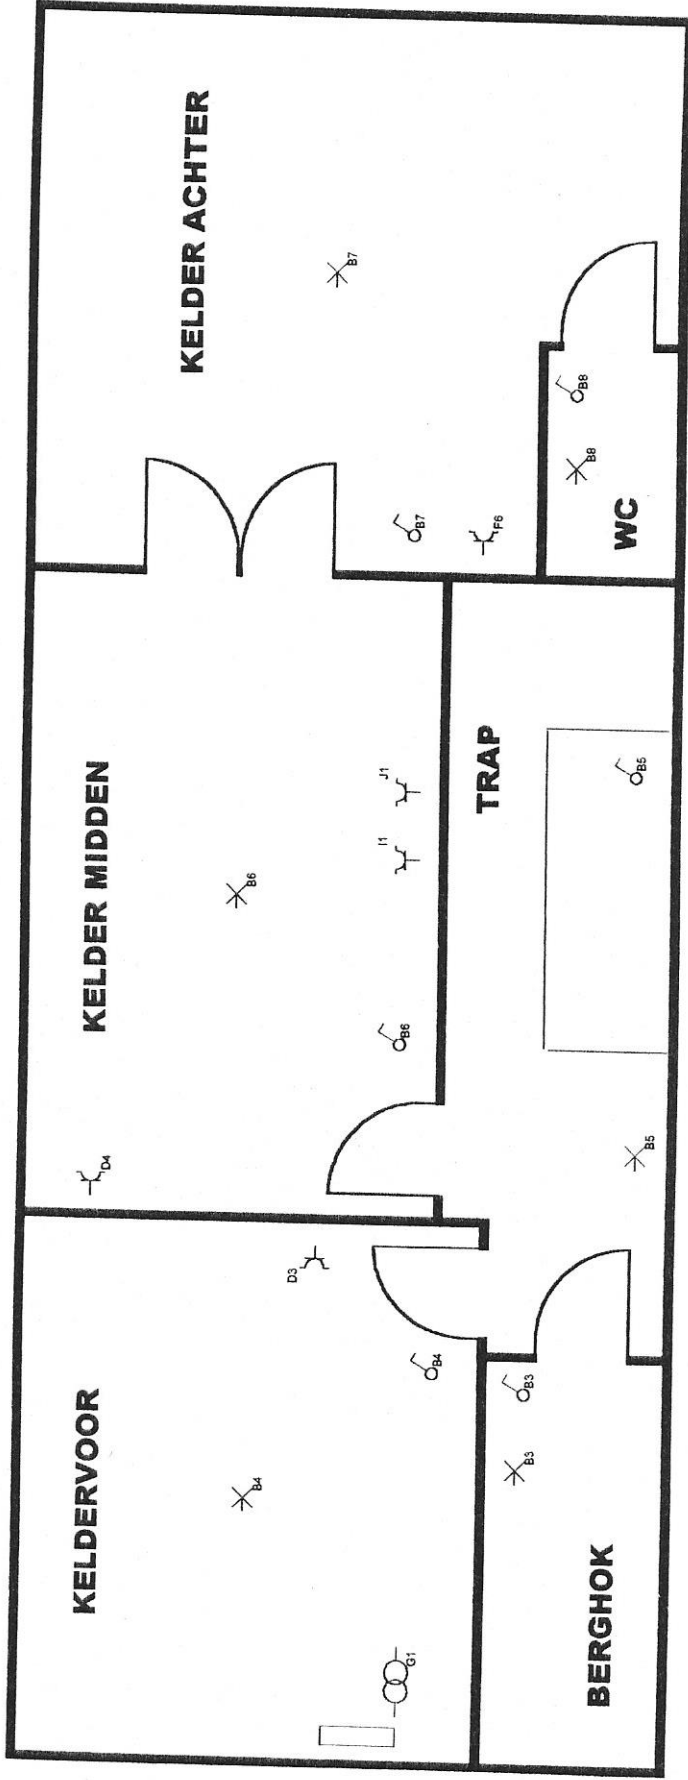


Situatieschema

INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
BTW Nr	BE 400.118.961	Naam	Paul Lorent	Naam	Kruth
Datum	01-06-2000	Datum	23/06/2000	Adres	Dekenstraat 46 3000 Leuven
Handtekening		Handtekening		Handtekening	
				2, 230V~	
				 FIX-O-CAD vymkier	
				9710281025PLEL	

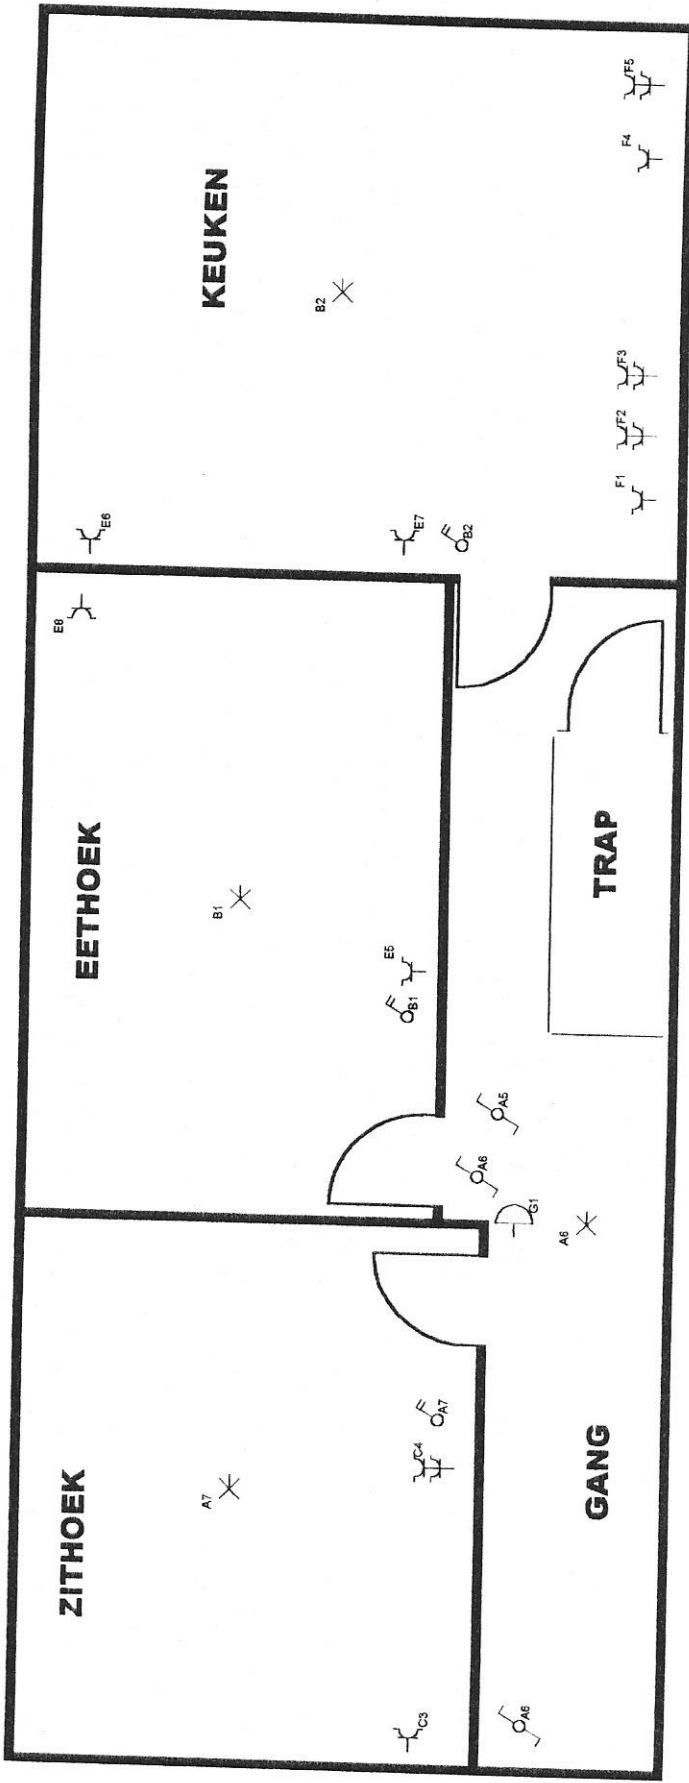




Situatieschema

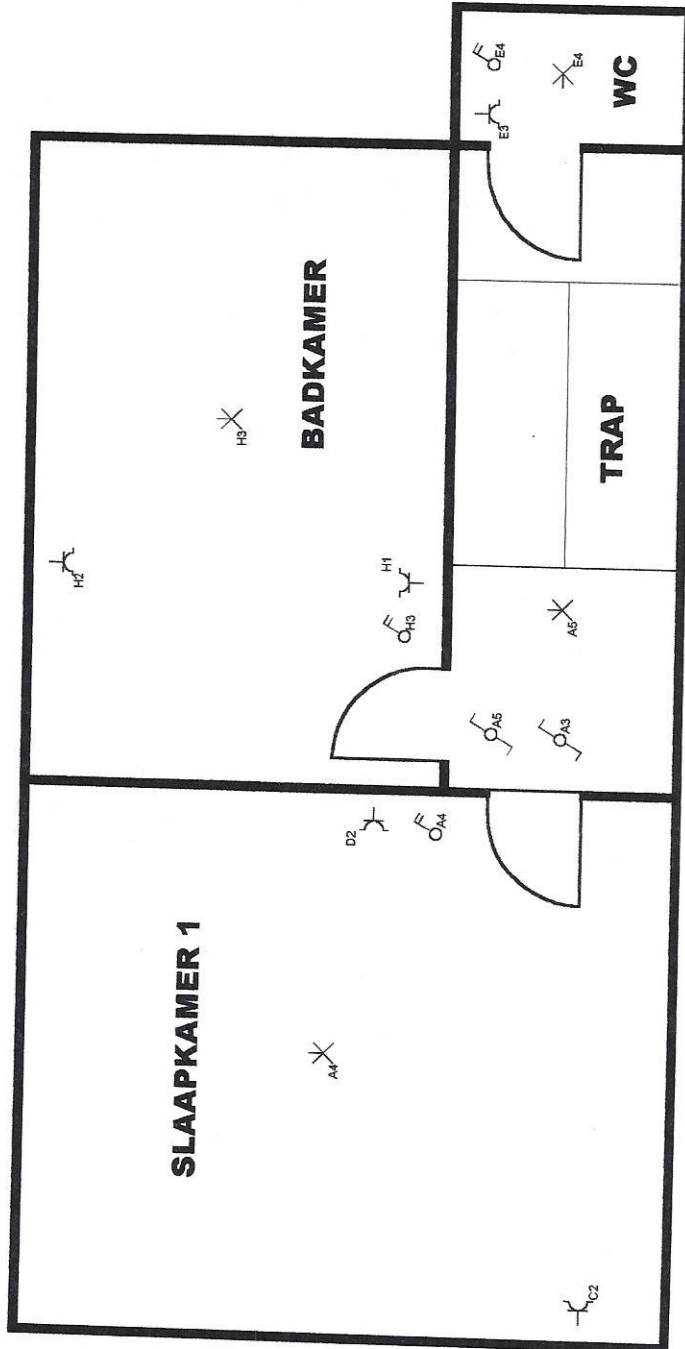INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
BTW Nr	BE 400.118.961	Naam	BIO 20.	Naam	Kruth
Datum	01-06-2000	Datum	23/06/2000	Adres	Dekenstraat 46 3000 Leuven
Handtekening		Handtekening		Handtekening	
					2, 230V~
					 FIX-O-CAD vynckier
					9710291025PLEL




Situatieschema


INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
BTW Nr	Paul Lorent	Naam		Naam	
Datum	BE 400.118.961	Datum	Bio zw.	Adres	Kruth
Handtekening	01-06-2000	Handtekening	2310612000	Handtekening	Dekenstraat 46 3000 Leuven
					2, 230V~
					 FIX-O-CAD 
					9710291025PLEL

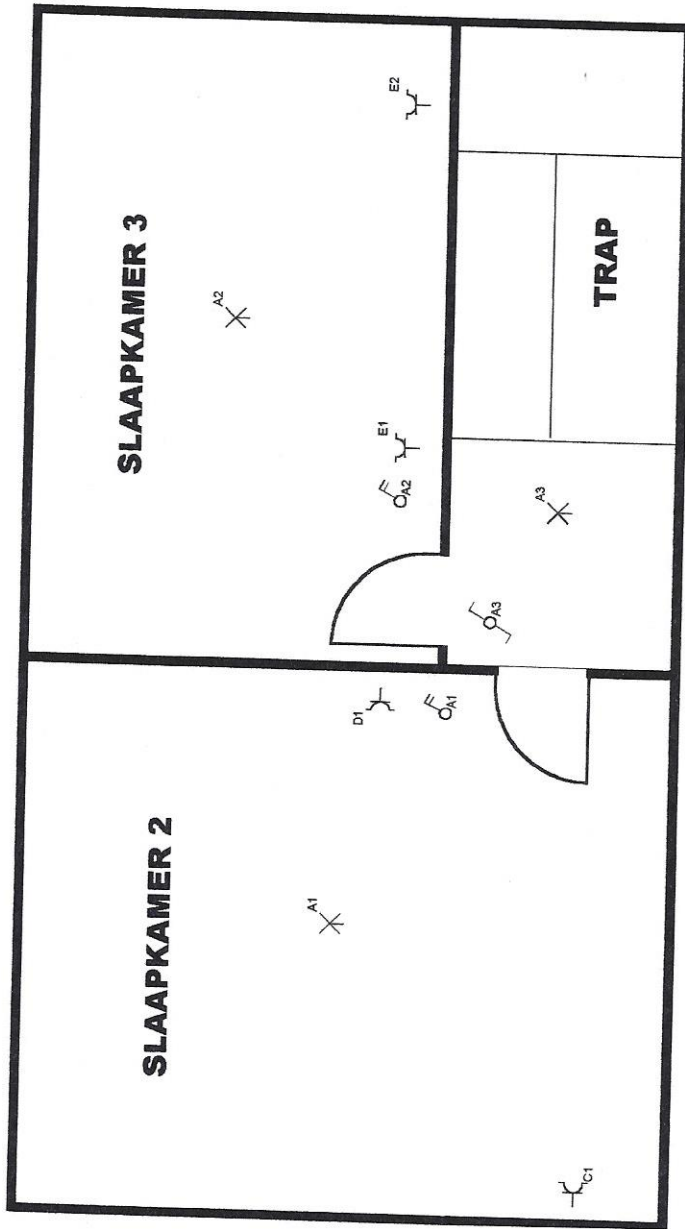

Situatieschema


INSTALLATEUR	KEURING	WERF
Paul Lorent		
BTW Nr BE 400.118.961	Naam BTD	Naam Kruith
Datum 01-06-2000	Datum 231061 2000	Adres Dekenstraat 46 3000 Leuven
Handtekening	Handtekening	Handtekening
		2, 230V~
		 FIX-O-CAD vynckier
		9710291025PLEL

Eendraadsschema

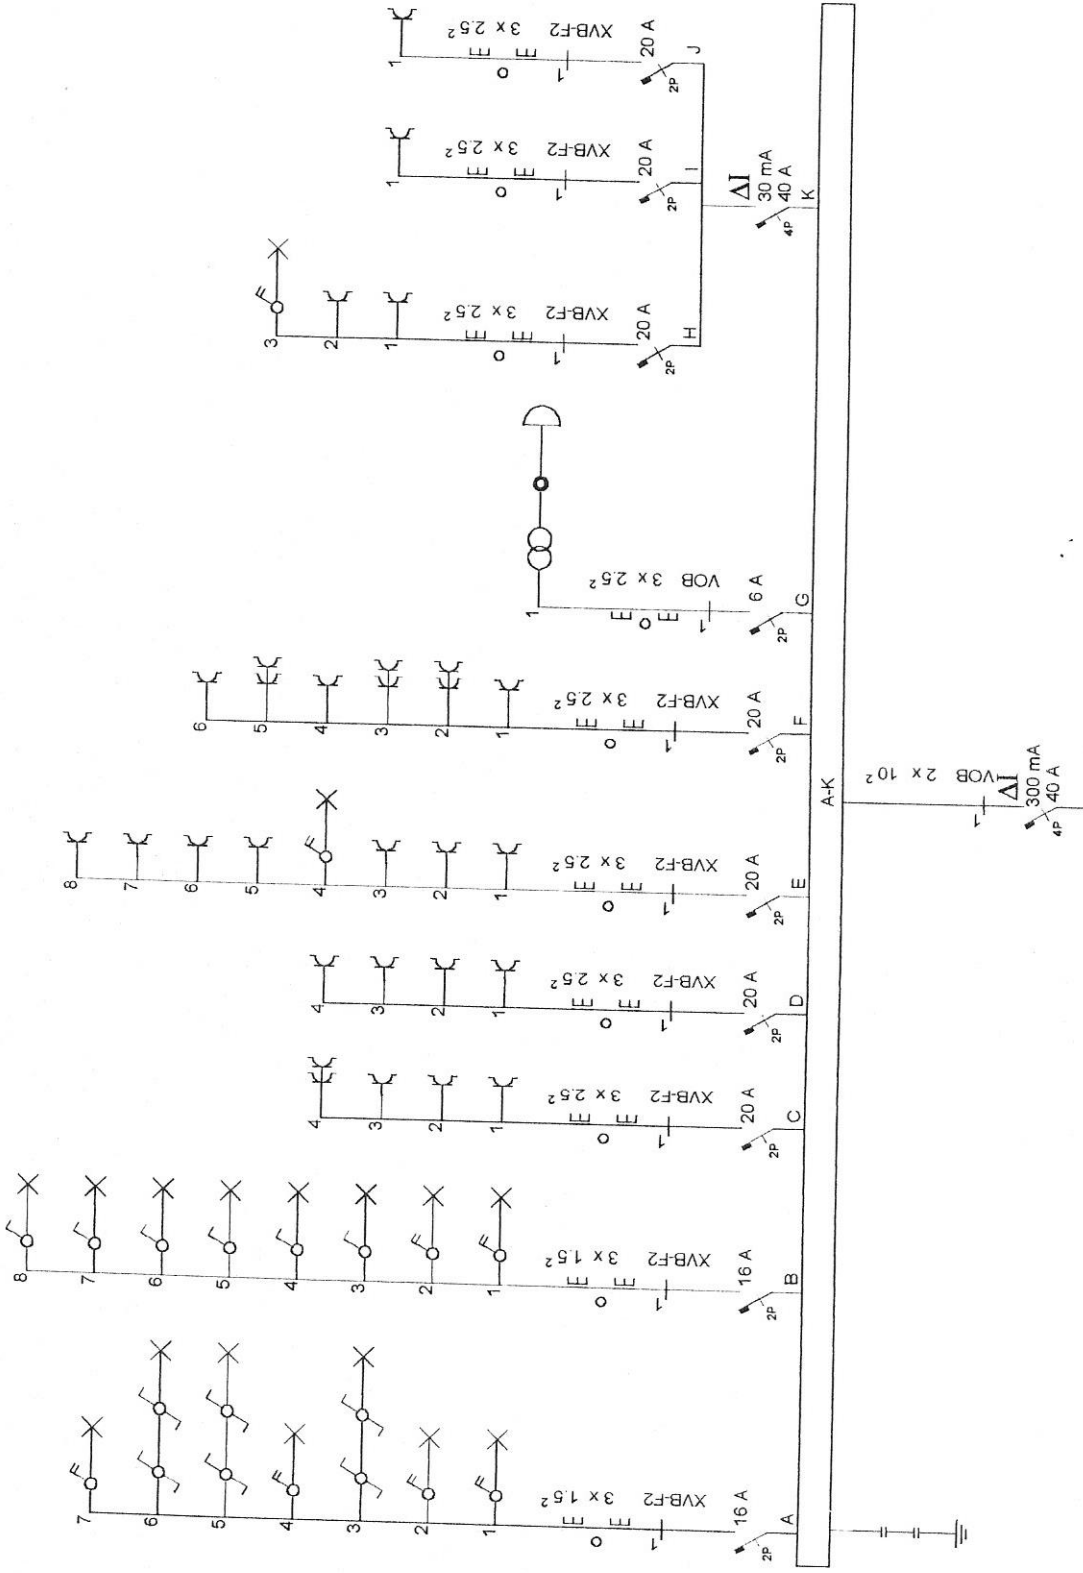

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		2, 230V~	
BTW Nr	Paul Lorent	Naam	<i>Jane Wissems</i>	Naam	Kruth	FIX-O-CAD	
Datum	BE 400.118.961	Datum	<i>8/10/20</i>	Adres	Dekenstraat 46	vynckier	
Handtekening	01-06-2000	Handtekening	<i>[Signature]</i>	Handtekening	3000 Leuven	8710291025PLEL	


Stroomkringschema der lokalen

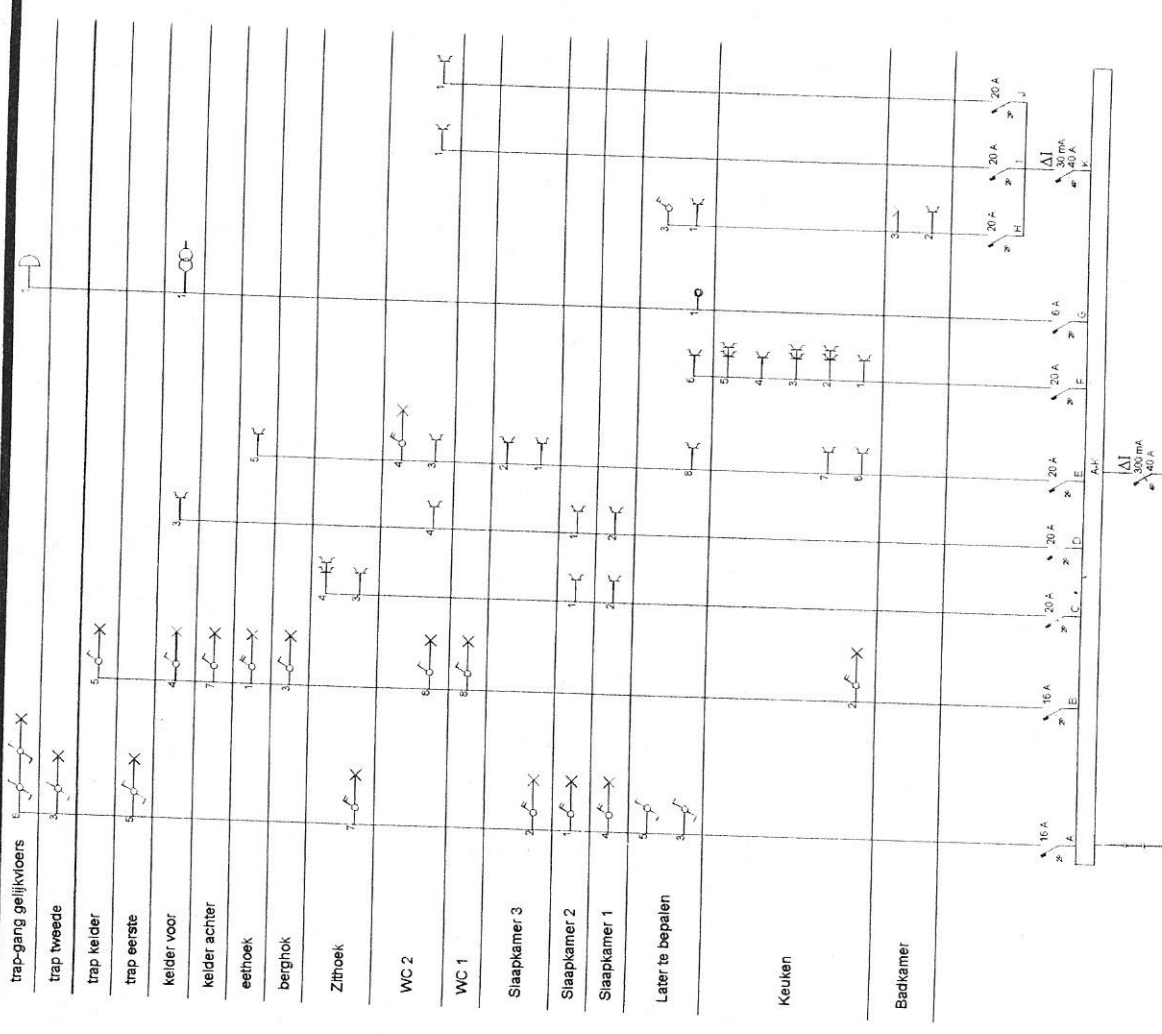

INSTALLATEUR Paul Lorent
 BTW Nr BE 400.118.961
 Datum 01-06-2006
 Handtekening *[Signature]*

KEURING
 Naam BTO w.
 Datum 23/06/2006
 Handtekening *[Signature]*

WERF
 Naam Kruth
 Adres Dekenstraat 46 3000 Leuven
 Handtekening

2, 230V~
FIX-O-CAD

 971 029 1025 PLEL