

**GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : VAN TILBURG EN ZON Voornaam :
 Naam van de onderneming :

Straat : STATIONENSTRAAT Nr. : 110 Bus :
 Postcode nr. : 8910 Gemeente : ESSEN
 Telefoon : 03/6672778 Fax :

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie – het onnodige schrappen) volgens het plan hierna.

in het gebouw gelegen te : .. Straat : HEIKANTSTRAAT Nr. : 33 Bus :
 Verdieping : Nr. gasmeter :
 Postcode nr. : 8910 Gemeente : ESSEN

voor rekening van : Naam : KONINGS Voornaam : CONSTANT
 Straat : Nr. : Bus :
 Postcodenummer : Gemeente :

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :
 Adres :))

uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 en/of aan de norm NBN D51-004 die momenteel van toepassing zijn.

Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. – 28.06.1971, d.w.z. "Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij overhandigd worden vóór de opening van de gasmeter.

Vorbehouden aan de installateur :	Vorbehouden aan de gasmaatschappij :
B.T.W. nr. : <u>413 115 110</u>
Aardgashabilitatie nr. :
.....


Datum : 1-2-06
 Handtekening : [Signature]

Model 710628/7

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter; de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), diameter en lengte (m); de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,...; het soort toestellen met merk, type en vermogen(kW).

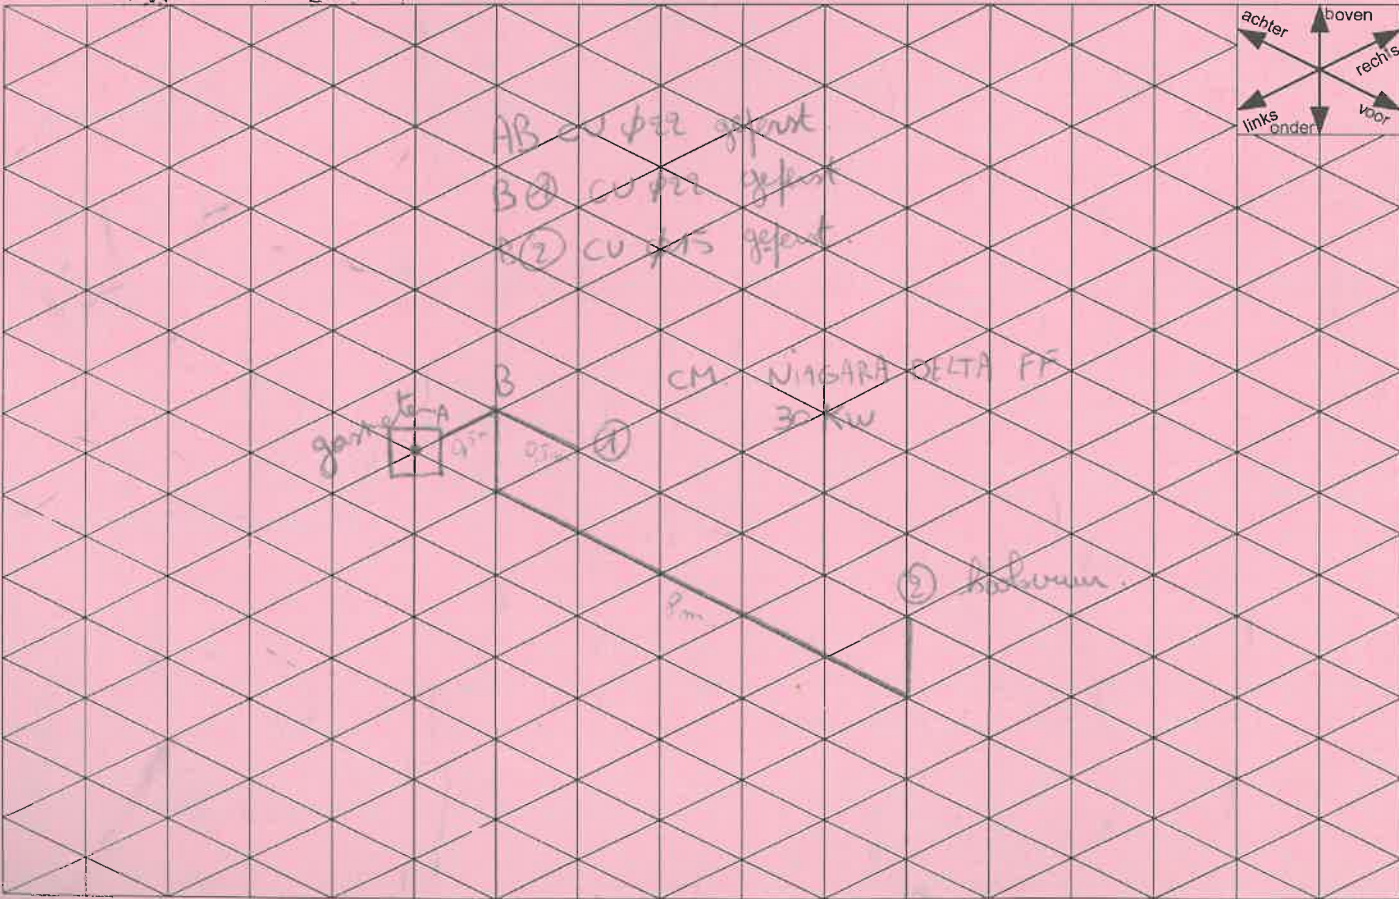



P002723321

CONTROLEVERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE BINNENINSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

UITGEVOERD AAN DE HAND VAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN WAARONDER DE NORMEN NBN D51-003, NBN D51-004 en NBN B61-001

Naam opdrachtgever : Van Telling, J. Busa
Adres : Huttenstraat 110
2910 Erem

Controleorganisme : VINCO T.F.
Adres : Huttenstraat 14 21
9000 Hutten
Inspecteur : VERMEERT 4
Tel. : 0472/252527
Referentie : AUB 09-02-06
d d m m y y
Checklist 25060970

Gecontroleerde installatie : Adres : Huttenstraat 37
2910 Erem
Datum :/...../..... **De bewoner is :** eigenaar huurder

Karakteristieken van de installatie:
Meter : Klasse G. 4 Nr. 21941371 Index 0.131 P_{max}: 900 mbar
Verbruikstoestellen:

Aantal	Type	Merk	Nominaal vermogen
1	C	Chaffoteaux & Maury	30 kW
2			
3	Verwarming kooktoestellen		

Dichtheidsproef : niet uitgevoerd
 uitgevoerd bij proefdruk 100 mbar
Opmerkingen : Archief
De dichtheidsproef : voldeed voldeed niet

Besluit
De installatie : is conform **ZONDER** bijkomende opmerkingen, de gasmeter mag geopend worden.
De installatie : is conform **MET** bijkomende opmerkingen, de gasmeter mag geopend worden.
De installatie : is niet conform, de gasmeter mag niet geopend worden.

Samenvatting opmerkingen : geen opmerkingen

Datum : 9.9.06

Handtekening inspecteur controleorganisme

VERMEERT 4